

АНКЕТА
визначення доступності будівель і приміщень
з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 27.09.2018

Назва об'єкту, де проводиться обстеження Золотоніський будинок дитячої та юнацької творчості

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення, управління охорони здоров'я; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; інше _____

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: Садовий проїзд 10, м. Золотоноша

Телефон: (04737) 55080

Факс: (_____) _____

Електронна адреса: zlobdut@ukr.net

ПБ і посада керівника, в якій проводиться аудит:
Омельченко Олександр Михайлович, директор

Телефон: (+38097) 4444270

ПБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводиться аудит:

Гусак Сергій Миколайович, завгосп
Телефон : (04737) 5-50-80

ПБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

Федорець Валерій Володимирович, голова батьківського комітету
тел. № _____

ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкту є: *(підкреслити)*

<u>доступна</u>	<u>доступна частково</u>	недоступна
-----------------	--------------------------	------------

Вказати недоліки: _____

II. Будівля є (підкреслити)

<u>доступна</u>	<u>доступна частково</u>	недоступна
-----------------	--------------------------	------------

Вказати недоліки: східці на другий поверх _____

III. Доступ до приміщень об'єкту: (підкреслити)

<u>доступна</u>	<u>доступна частково</u>	недоступна
-----------------	--------------------------	------------

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія:

1. Необхідно визначитися з організацією паркування авто

2. _____

II. Будівля:



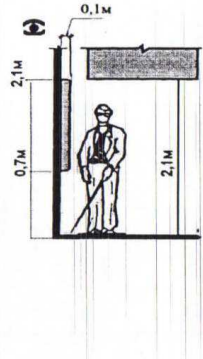
- Вхідна група: вимог та пропозицій немає
- Пандус: відсутній
- Санвузли вимог немає
- Шляхи руху всередині будівлі: сходи на 2-й поверх





III. Приміщення об'єкту:




1. Приміщення доступні частково (2-й поверх)

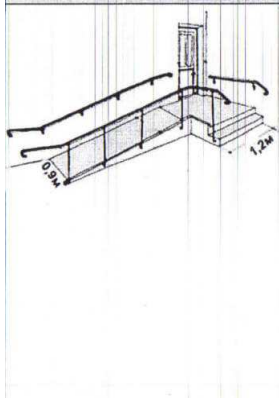
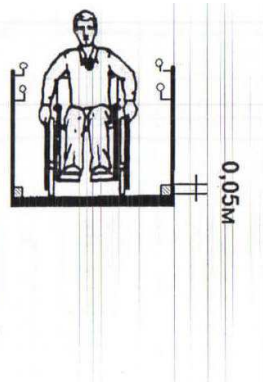
2. _____




Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту







	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
I Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок								
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – не більше 0,015м) <i>Примітки: Довкола закладу відсутнє асфальтне покриття</i>				-	+		
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухілами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м) <i>Примітки: вимог немає</i>				-		+	
3.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглий території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, над шляхами руху становить мін 2,1м . 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0,7 м . 3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0,1 м . <i>Примітки: відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин становить мін 0,1</i>			+			+	




	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
4.	<p>Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам:</p> <p>4.1. Ширина хвіртки min 90 см</p> <p>4.2. Відсутні сходи чи пороги</p> <p>4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо</p> <p><i>Примітки: <u>перешкоди відсутні</u></i></p>	 		-	-			
				+				
				+		+		
5.	<p>Зона паркування.</p> <p>5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів</p> <p>5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю</p> <p>5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД)</p> <p><i>Примітки: <u>паркова відсутня</u></i></p>				-			
					-			
					-	+		

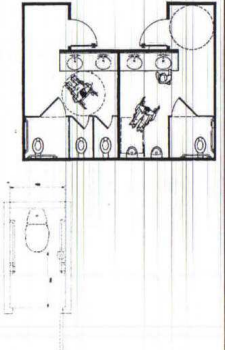
	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Доступно	Частково доступно	Недоступно
				Так	Ні			
Будівля і приміщення.								
6. Вхід до будівлі								
	Сходи зовнішні. 6.1 Сходинок однакові по висоті. 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору <i>Примітки: <u>маркування відсутнє</u></i>				-			
					-			
	Поручні при зовнішніх сходах 6.3. Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см 6.4. Поручні розташовані з обох боків 6.5. Якщо ширина сходів перевищує 2, 5 м, наявні розділові перила <i>Примітки: <u>ширина сходів не перевищує норми</u></i>				-			
					-			
					-			
					-			

7.	Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами /ухил 1:12 Сходи зовнішні.		Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	Недоступно
			Так	Ні			
7.1.	Наявний пандус.			-			
7.2.	Ухил пандусу відповідає нормативам <i>Примітки: <u>пандус відсутній</u></i>			-			
	Поручні при зовнішніх сходах			-			
7.3.	На пандусі наявні перила.			-			
7.4.	Перила встановлено з обох боків пандусу			-			
7.5.	Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.			-			
7.6.	Перила мають подовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см.			-			
	<i>Примітки: <u>перила відсутні</u></i>			-			

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
9. Вестибюль								
	9.1. Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок <i>Примітки: <u>4 сходинок</u></i>			+				
	9.2. Контрастне маркування ребер сходинок <i>Примітка: <u>відсутнє</u></i>				-			
	9.3. Перила на сходах <i>Примітки: <u>перилами забезпечені виключно східцеві марші</u></i>			+				
	9.4. Перила на сходах з обох боків <i>Примітки: <u>відсутні</u></i>				-			
	9.5. Сходи дубльовані пандусом <i>Примітки: <u>відсутні</u></i>				-			

	<p>9.6. Пандус обладнаний перилами</p> <p><i>Примітки відсутні</i></p>			-					
10	<p>Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень</p>								
	<p>10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить $\geq 2,1$ м.</p> <p><i>Примітки: становить $\geq 2,1$ м.</i></p>			+		+			
	<p>10.2 Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше $\leq 0,7$ м.</p> <p><i>Примітки: становить не більше $\leq 0,7$ м.</i></p>			+		+			
	<p>10.3. Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на $\leq 0,1$ м.</p> <p><i>Примітки: не виступають на $\leq 0,1$ м</i></p>			+		+			
	<p>10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше $\geq 1,8$ м</p> <p><i>Примітки: доступні</i></p>			+		+			

	<p>10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше $\text{min } 1.9 \text{ м}$ <i>Примітки: вимог немає</i></p>			+		+		
	<p>10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше $\text{min } 1.9\text{м}$, огорожені. <i>Примітки: вимог немає</i></p>			+		+		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
10	Санітарно-гігієнічні приміщення							
	<p>Наявність доступного для МГН туалету:</p> <p>10.1. Наявна універсальна кабіна. <i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітки: відсутній</i></p>				-		+	

	<p>10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна.</p> <p><i>Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i></p> <p><i>Примітки: <u>відсутня</u></i></p>				-	+		